



SPECIFICHE TECNICHE MANUFATTI DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA SEPARATA - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

ACQUE REFLUE DOMESTICHE - ACQUE METEORICHE

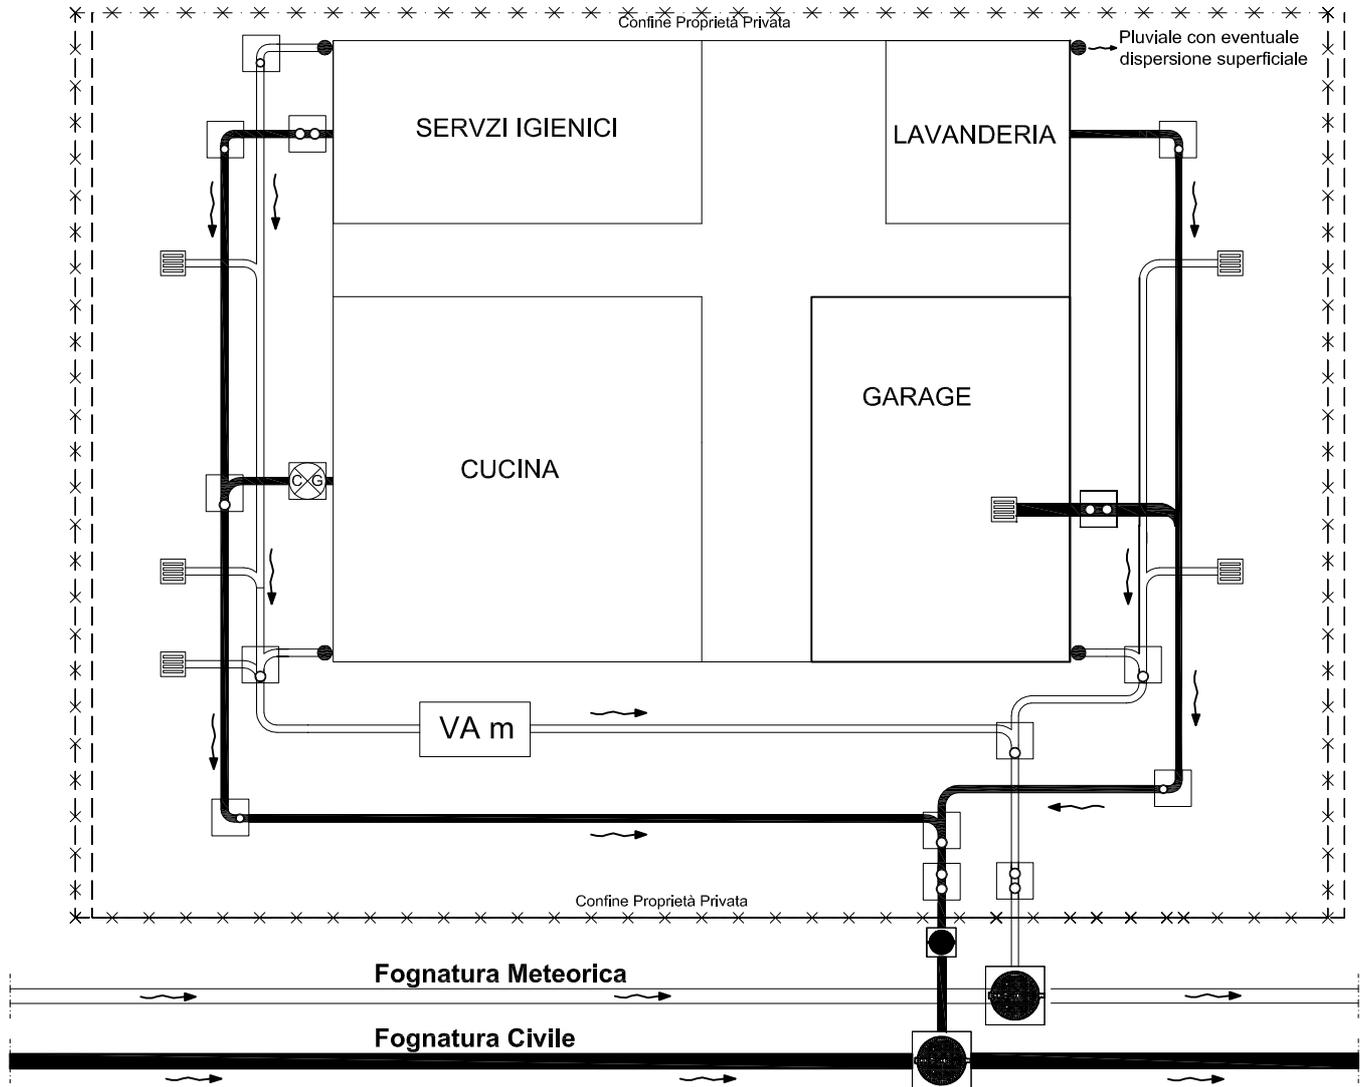

Strutture in capo al Gestore del S.I.I.
(Acque del Chiampo S.p.A.)

Particolare allaccio acque reflue domestiche

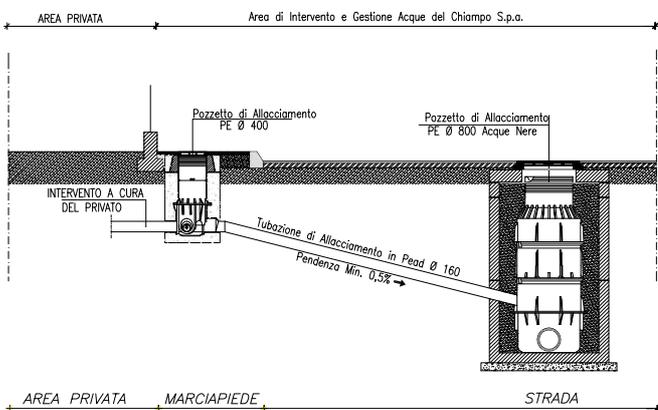

Strutture in capo al proprietario elo utilizzatore dell'immobile
Acque Reflue Domestiche ed Acque Meteoriche

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Linea interna in Pead o Pvc DE 125/160 - Reflui Domestici | | Linea interna in Pvc Ø 160 / 200 - Acque Meteo - |
| | Pozzetto in C.I.s. 100 x 50 cm d'ispezione Reflui Domestici con sifone munito di sfiato | | Pozzetto d'ispezione in C.I.s. 100 x 50 cm. Acque Meteo con sifone Firenze |
| | Pozzetto Condensa Grassi per Cucina in Pead o Pvc (Materiale Plastico). (dimensionamento 50 Litri /A.E.) | | Pluviale acque meteo |
| | Pozzetto d'ispezione in Pead, Pvc Ø 400 o C.I.s. 50 x 50 cm. Derivazione 45° e Tee con Ispezione | | Caditoia - Griglia - Raccolta Acque Meteo |
| | Pozzetto d'ispezione in Pead, Pvc Ø 400 o C.I.s. 50 x 50 cm Curva Aperta e Tee con Ispezione | | Pozzetto d'ispezione in C.I.s. 50 x 50 cm. Derivazione 45° e Tee con Ispezione |
| | | | Pozzetto d'ispezione in C.I.s. 50 x 50 cm. Curva Aperta e Tee con Ispezione |
| | Eventuale vasca accumulo acque meteoriche | | Pluviale con eventuale dispersione superficiale |

NB: IL SIFONE FIRENZE ED IL POZZETTO CONDENA GRASSI VANNO PULITI ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO A CURA DELL'UTILIZZATORE